


Deverá ser observado o desnível entre os tubos a Jusante e a Montante.  
A profundidade é variável de acordo com o projeto. Tubulação de concreto de acordo com o dimensionamento determinado em planta baixa.  
Caso a tubulação for igual ou superior a 600mm acrescentar 10cm para cada lado.

## Detalhe Boca de lobo

esc.:sem

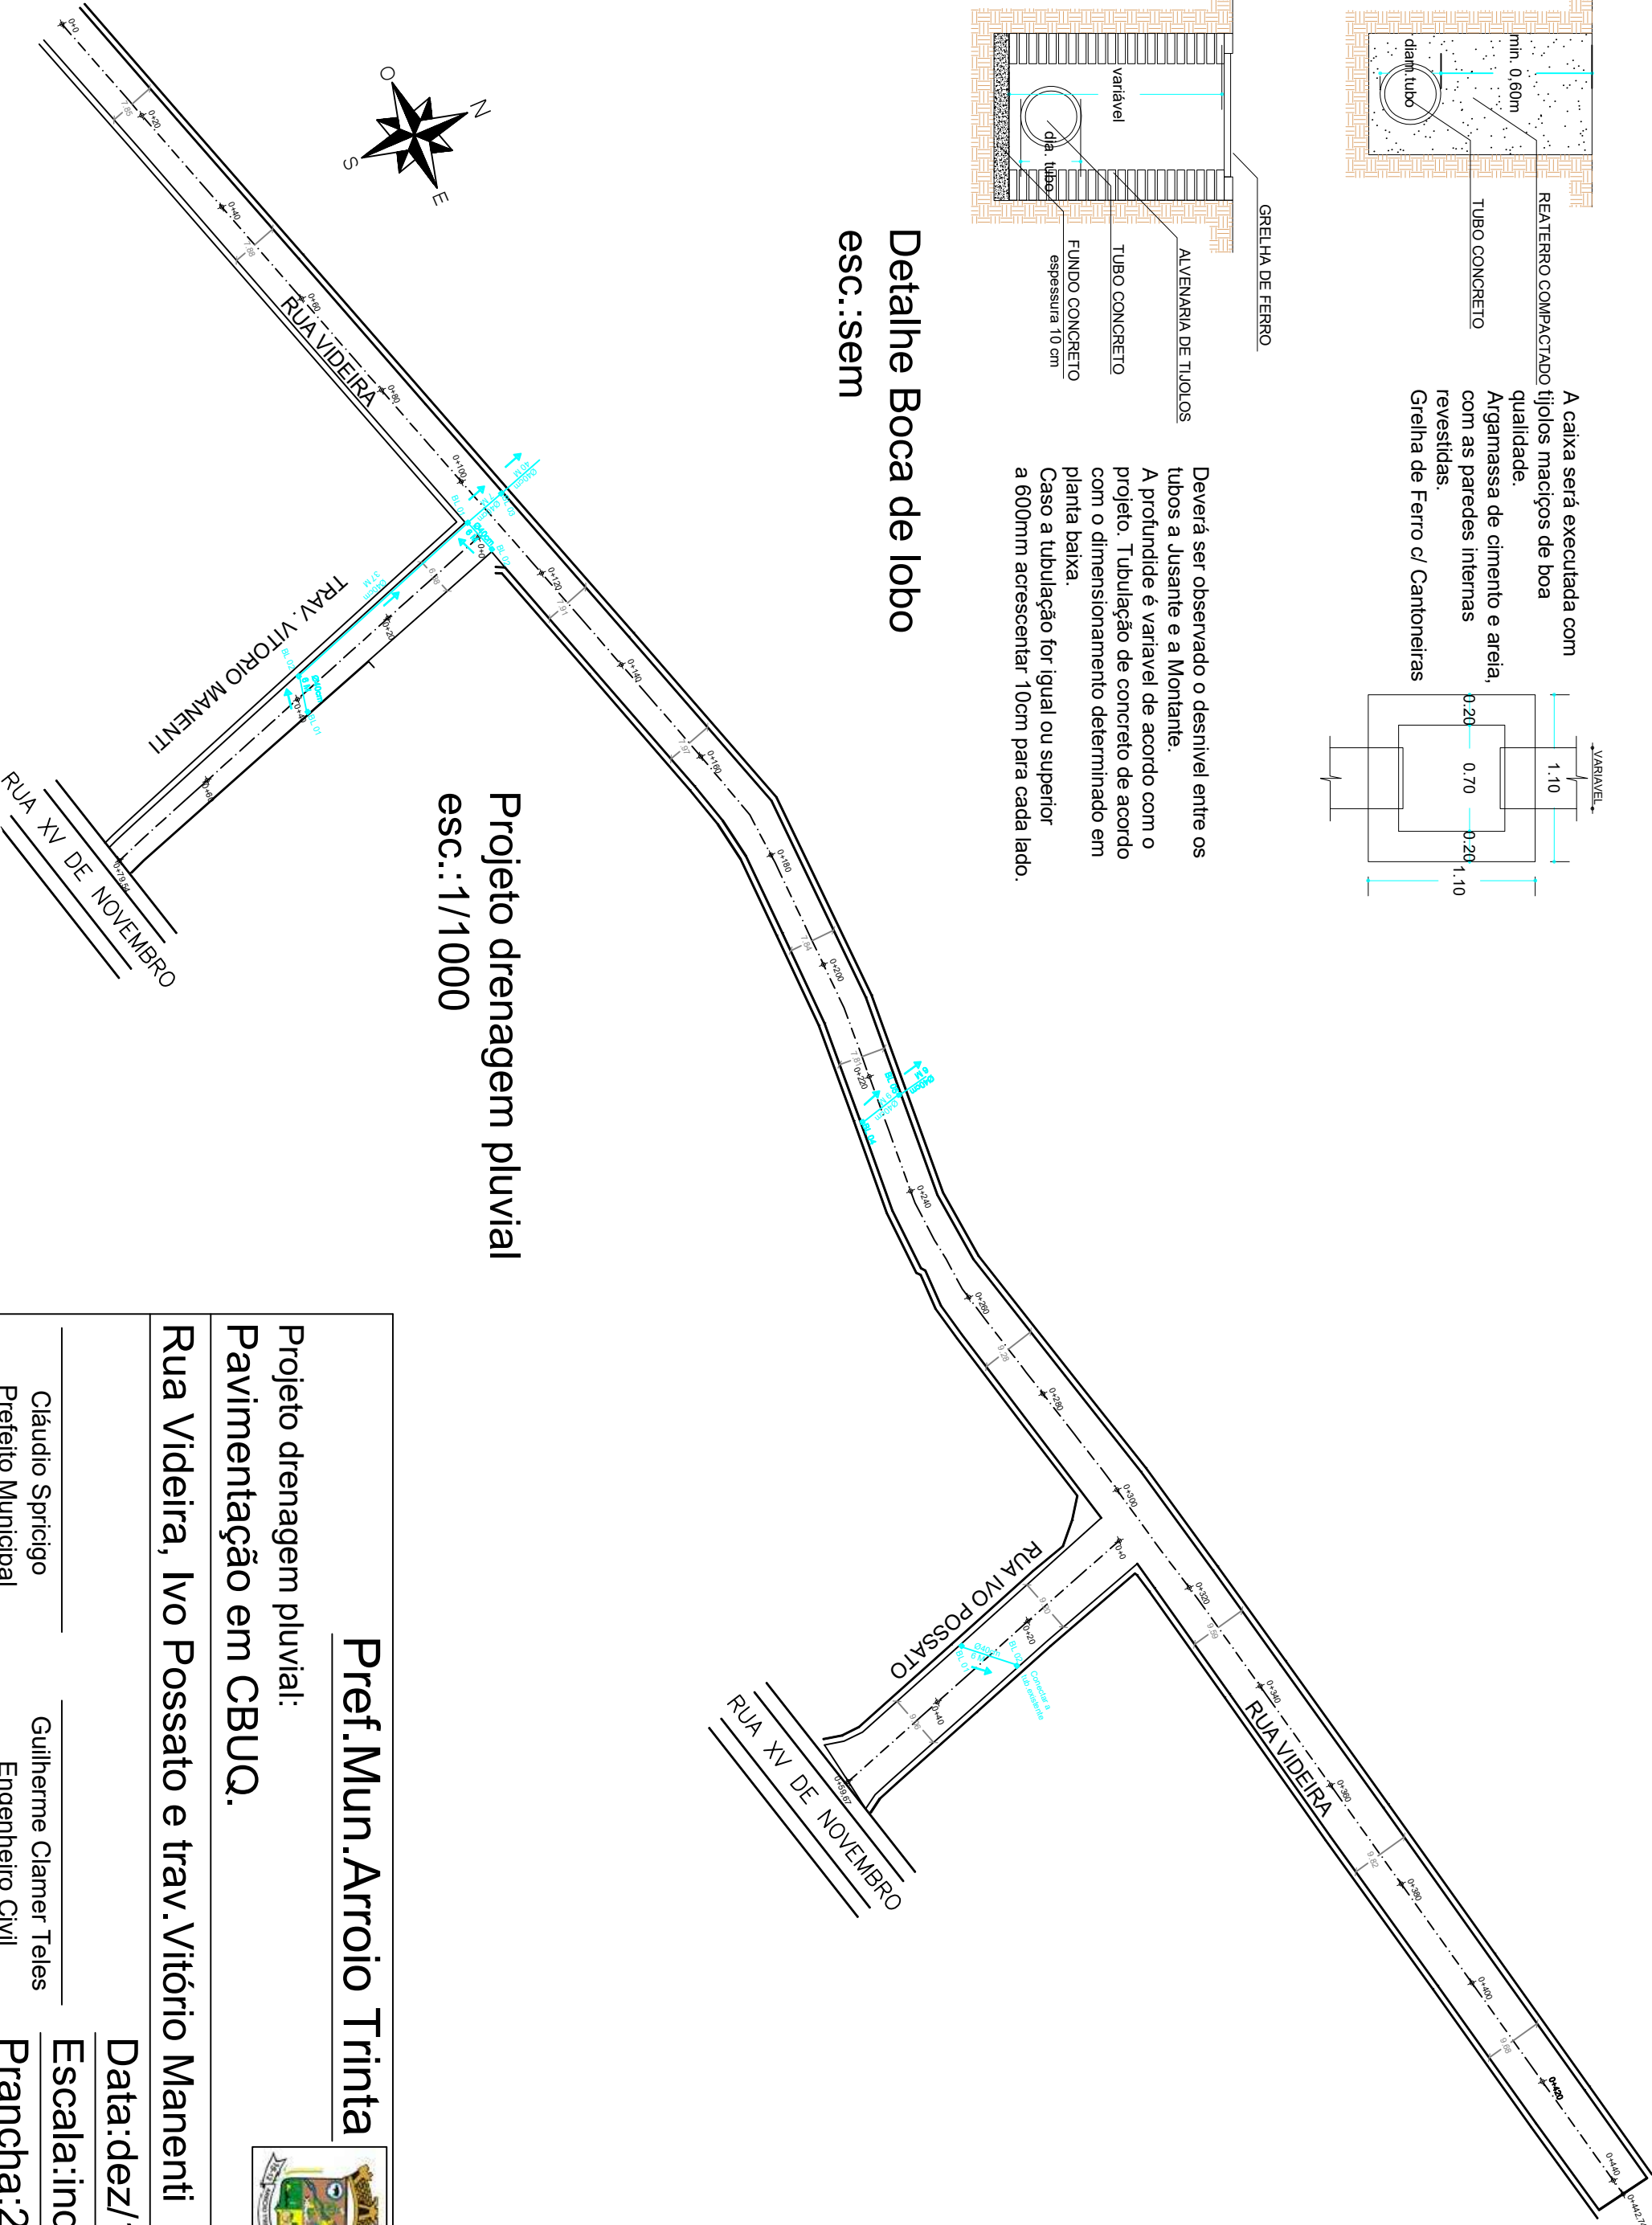

## Projeto drenagem pluvial

esc.:1/1000

|  |  |
|--|--|
| <b>Pref.Mun.Arroio Trinta</b>                      |  |
| Projeto drenagem pluvial:<br>Pavimentação em CBUQ. |  |
| Rua Videira, Ivo Possato e trav.Vitório Manenti    |  |
| Data:dez/19  |  |
| Escala:ind.  |  |
| Prancha:2/3  |  |
| Cláudio Spricigo<br>Prefeito Municipal             | Guilherme Clamer Teles<br>Engenheiro Civil |