



DETALHE CONDENSADORA
SEM ESCALA

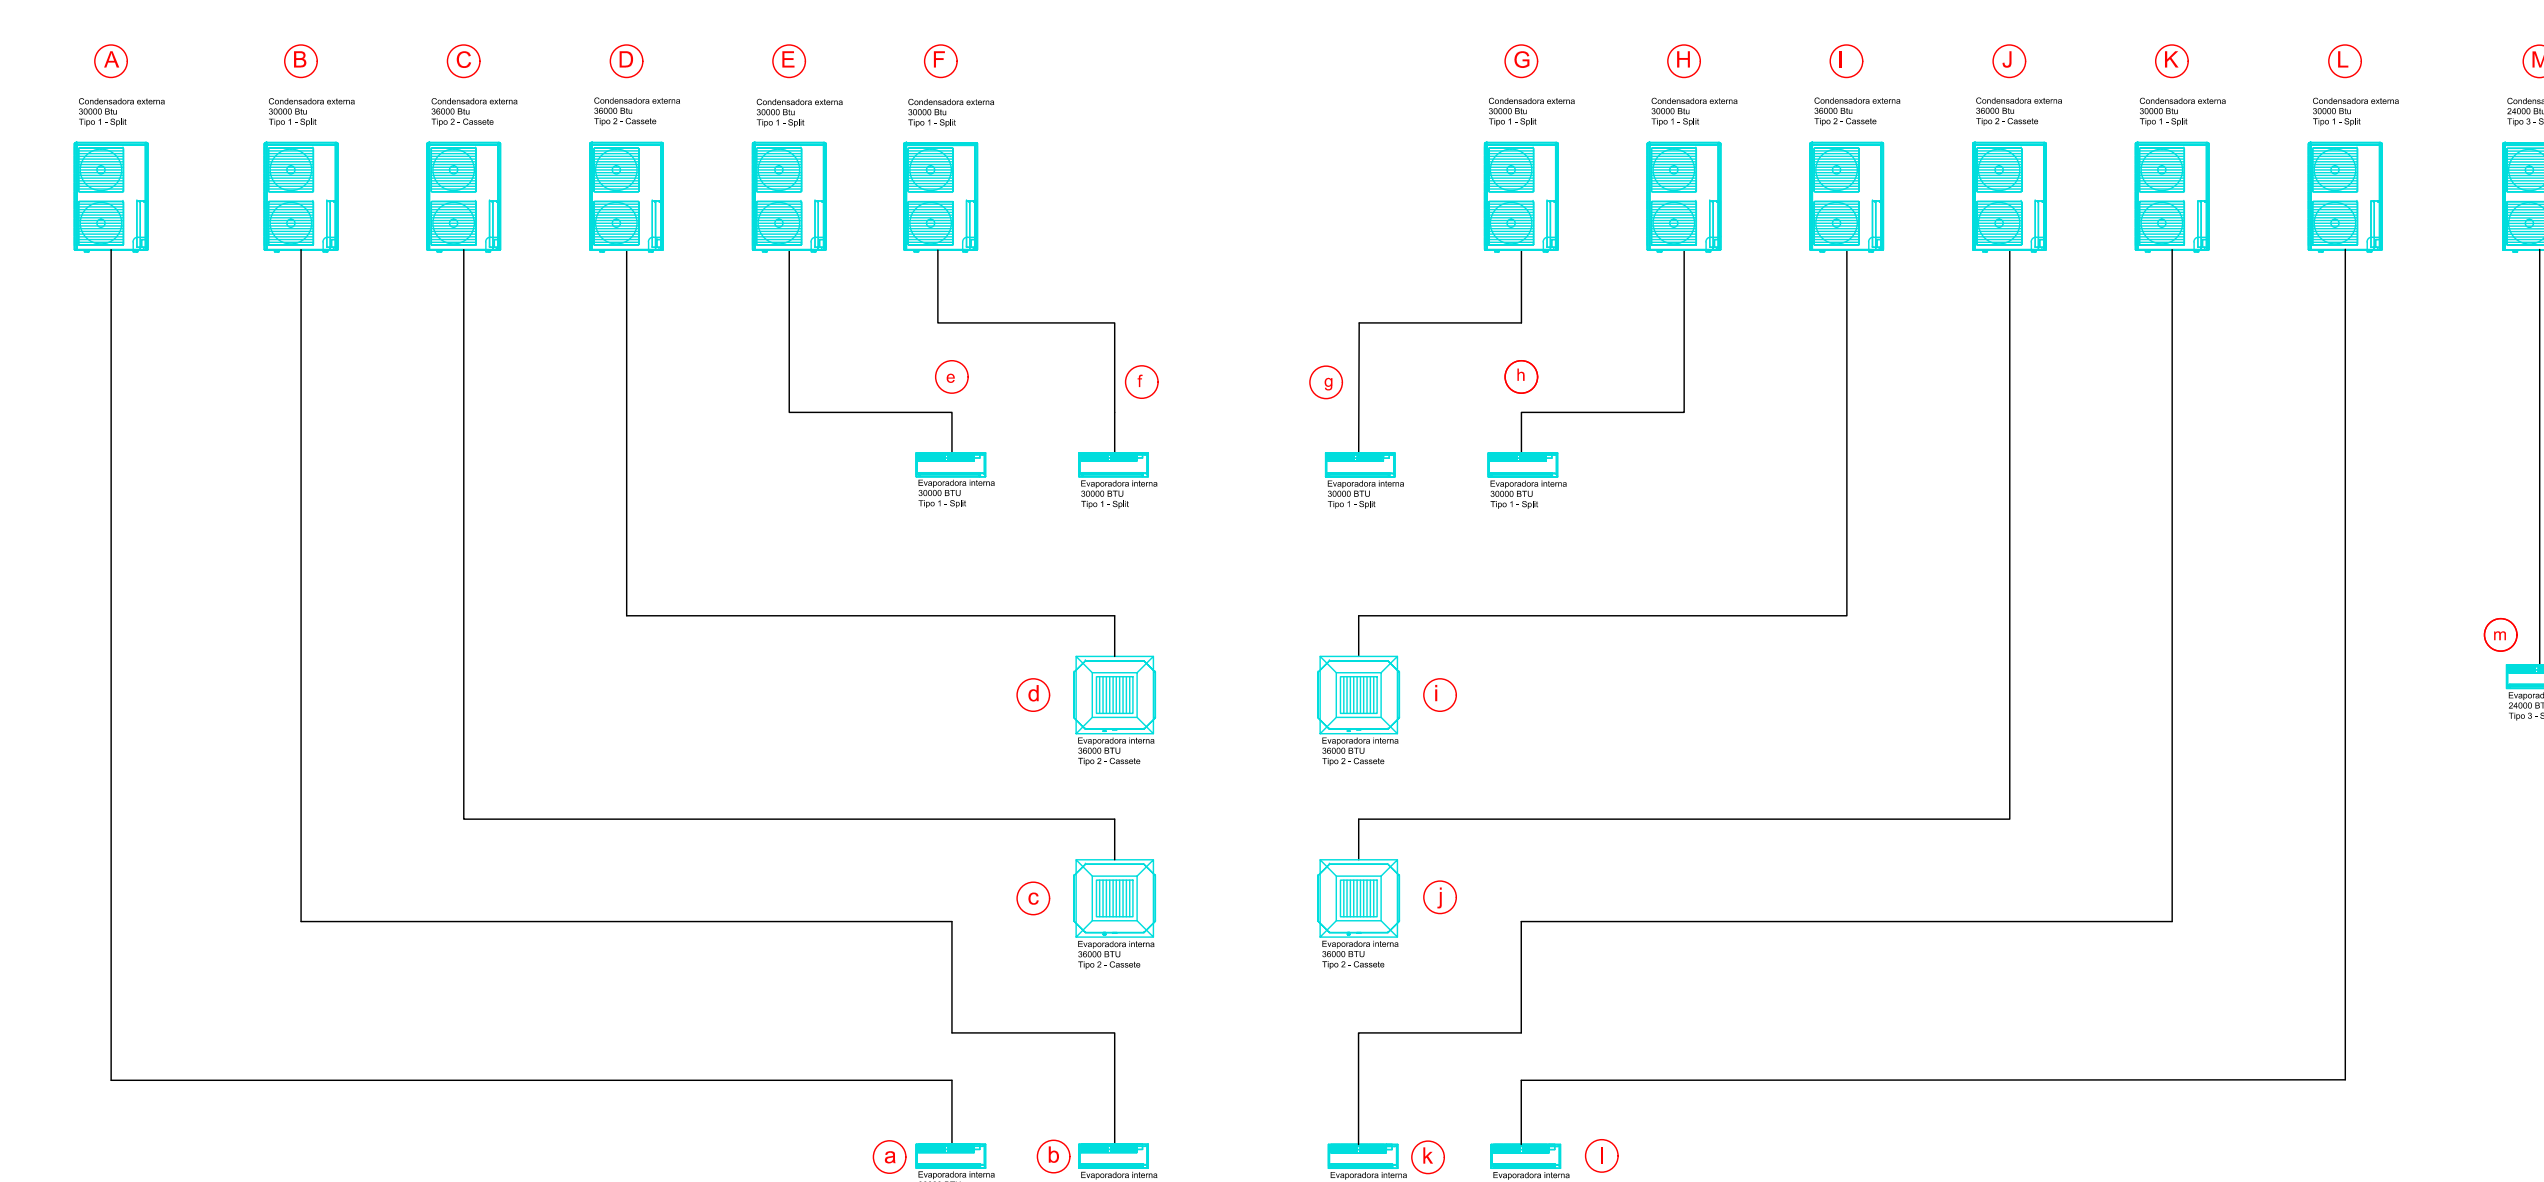

DETALHE ESQUEMÁTICO
SEM ESCALA

QUANTITATIVO			
ITEM	EQUIPAMENTO	Un.	Qtde
01	Ar Condicionado Split Cassete - 36.000 btus/hora, 220 volts monofásico	Cj.	04
02	Ar Condicionado Split Piso - Teto, 30.000 btus/hora, 220 volts monofásico	Cj.	08
03	Ar Condicionado Split Inverter, HI-WALL, 24000 BTU/H, Ciclo frio, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, monofásico	Cj.	01

LEGENDAS

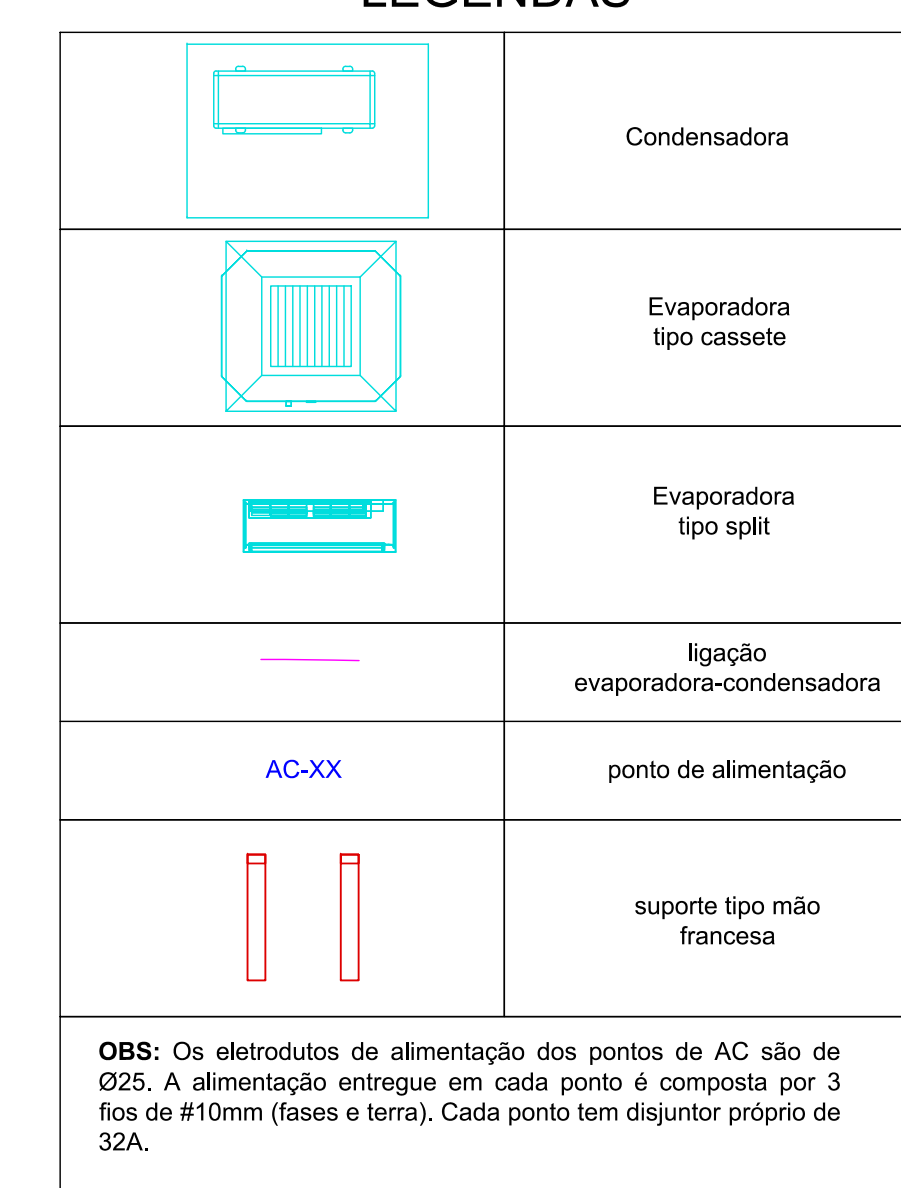

OBS: Os eletrodutos de alimentação dos pontos de AC são de Ø25. A alimentação entregue em cada ponto é composta por 3 fios de #10mm (fases e terra). Cada ponto tem disjuntor próprio de 32A.

<div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">DIREITOS RESERVADOS</h1> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA</p> </div>			
		TÍTULO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	PRINCIPA
		REFERENCIA PLANTA GERAL - ARQUITETÔNICO	01/01
		DETALHAMENTOS	
DORTAL CARLOS BORDA (CPF: 02.428.442.000-27)		PROPRIETARIO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA (CPF: 02.428.442.000-27)	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO GIOVANO MEZARBOA (ENR - CIVIL - CREACIS - 115662-0)	
DONOM CLOVIS REISARD (SECRETARIA 442.002-71)		DESENHO	ESCALA
		G. M.	1:50
		DATA	OUTUBRO / 2020